

«СОГЛАСОВАНО»
Ульяновская областная общественная
Организация инвалидов «Возрождение»



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Санаторий «Итиль» г. Ульяновск



АНКЕТА

Обследованная доступности для инвалидов объекта

№ 1

Акционерное Общество «Санаторий Итиль»

432010, Р.Ф. г. Ульяновск, ул. Оренбургская д.1 тел/факс 8(8422) 27-83-90, e-mail vityil@mail.ru

полное юридическое наименование объекта
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта: Министерство внутренних дел и архитектуры Ульяновской области

департамент, комитет

2. Вид деятельности: Отдых и оздоровление детей, медицинская деятельность, санаторно-курортная деятельность

3. Форма собственности объекта: частная

муниципальная, государственная, частная и т.д.

4. Размещение объекта:

1. Корпус №1 – отдельно стоящее капитальное кирпичное здание 1976 года постройки общей площадью $S = 3\,566,69\text{ м}^2$. Здание расположена столовая на 100 посадочных мест, медицинская (лечебная) база, 2 и 3 этажи используются для комнат для проживания. В каждой комнате санузел.

2. Корпус №2 – отдельно стоящее капитальное кирпичное здание 1977 года постройки, общей площадью $S = 1\,580,61\text{ м}^2$. Второй этаж здания используется для детского лагеря. Помещения нуждаются в капитальном ремонте и перепланировке с устройством помещений под санузлы, капитальный ремонт систем (электро-, водо, отопления и т.д.

3. Кирпичное здание КНС

4. Блочная газовая котельная

5. Отпозажные деревянные дома (4 штуки)

6. Гаражные постройки

Земельный участок, распозожженный по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская д.1, общая площадь 18 465 кв.м.

5. Объём предоставляемых услуг:

165 чел.

количество обслуживаемых посетителей/дней, вместимость и др.

1. НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (для доступа в зону оказания услуги)

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	№ фото	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Крыльцо или входная площадка №1 (основное).					
	Высота площадки	К,О,С,Г	норматив не установлен	50 см	1	
	Габариты площадки, ширина × глубина	К	не менее 220×220 см	436 х 410 см	1	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	-	1	Установка
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие	-	1	Установка
1.1.1	Пандус наружного входа					
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	80 см	1	Реконструкция
	Уклон	К	Н/Л не более 1/20 (5%)	30 градусов, не более 1/2	1	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	50 см	1	
	Разворотные площадки: • внизу, ширина × глубина • промежуточная с поворотом направления движения, ширина × глубина • промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К К К	не менее 150×150 см не менее 150×150 см наличие	- - -		
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-		

	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К,О,С	не менее 10 см	-	1	
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С, Г	наличие	-	1	
1.1.2 Поручни ограждения пандуса (с двух сторон), а также ограждения входной площадки						
	Поручни непрерывные: • высота от поверхности передвижения • высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручней вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К,О,С К О К,О	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	+ 73 см 90 см 35 см	1	
	Просвет между поручнем и стеной	К,О	не менее 5 см	7 см	1	
1.1.3 Лестница наружного входа						
	Ширина марша	О,С	не менее 135 см	410 см	1	
	Высота ступени	О,С	не более 15 см	22 см	1	
	Глубина проступи	О,С	не менее 30 см	30 см	1	
	Уклон марша	О,С	не более 1/2	30 градусов, не более 1/2	1	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	+	1	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз, ширина	С	не менее 60 см	-	1	Установка
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	1	Окраска
	Дополнительные раздельные поручни при ширине лестницы 2,5 и более	О,С	наличие	-	1	Установка
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О,С,Г	наличие	-	1	Установка

	Нескользящее при намокании покрытие	О,С,Г	наличие	-	1	Установка
1.1.4	Поручни ограждения лестницы.					
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О,С О,С О,С	наличие 85-95 см 50 см	-	1	Установка
	• высота от поверхности передвижения • высота	О,С	не менее 30 см			
	• дополнительный поручни в ДУ • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием					
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О,С	наличие	-	1	Установка
1.1.5	Тамбур					
	Габариты, глубинах ширина	К,О	не менее 245х160 см	146х158	2	Требуется разработка архитектурно-планировочных и организационных решений. Организована помощь со стороны сотрудников для сопровождения к месту получения услуг согласно требованиям Приказа Минтруда России от 25.12.2012 N 627
	Высота порогов	К,О	не более 0,014 м	-		Необходим демонтаж
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие	-	2	Установка
1.1.6	Двери наружные					

	Ширина дверного проёма в свету	К,О	не менее 120 см	130 см	2	
	Форма ручки двери II – образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К,О	наличие	+	2	
	Прозрачная противударная смотровая панель, высота от уровня пола	К,О	30-90 см	-	2	Замена двери
	Противоударная полоса, высота от уровня пола	К,О,С	не менее 30 см	-	2	Замена двери
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала – высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К,О,С	90-100см 130-140см	-	2	Установка
	Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	К,О,С	наличие	-	2	Окраска
1.1.7 Двери внутренние (кроме технических помещений)						
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	К,О,С,Г	наличие	Р	3	
	Ширина дверного проема в свету	К,О	не менее 90 см	74, 87 см	3	Требуется разработка архитектурно-планировочных и организационных решений.
	Форма ручки двери II – образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К,О,С	наличие	-	3	Установка
	Доводчик, усилие	К,О	не более 50Нм	-	3	Установка
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К,О	наличие	-	3	Установка

	Задержка автоматического закрывания двери	К,О	не менее 15 сек.	-	3	Установка
	Марка контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала- высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К,О,С	120-150 см	-	3	Установка
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	-	3	Установка
1.2.1 Здание корпус №2. Крыльцо или входная площадка №1 (основное).						
	Высотка площадки		норматив не установлен	122 см		
	Габариты площадки, ширина ×глубина	К	не менее 220×220 см	175 x 157 см	4	Обслуживание инвалидов категории К в здании корпус №2 не предусматривается. Организована помощь со стороны сотрудников для сопровождения к месту получения услуг согласно требованиям Приказа Минтруда России от 25.12.2012 N 627
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	+	4	
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие	-	4	Установка
1.2.2 Пандус наружного входа						
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	4	Обслуживание инвалидов категории К в здании корпус №2 не предусматривается
	Уклон	К		-	4	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	50 см	4	
	Разворотные площадки:	К	не менее 150×150 см	-	4	

	• внизу, ширина× глубина • промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	не менее 150×150 см	-		
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-	4	Установка
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К,О,С	не менее 10 см	-	4	Установка
	Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие	-	4	Установка
1.2.3	Поручни ограждения пандуса (с двух сторон), а также ограждения входной площадки	С	не менее 60 см	-	4	Установка пандуса не предусмотрено. Организована помощь со стороны сотрудников для сопровождения к месту получения услуг согласно требованиям Приказа Минтруда России от 25.12.2012 N 627
	Поручни непрерывные: • высота от поверхности передвижения • высота от поверхности передвижения горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К,О,С К О К,О	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	- - -	4	Установка пандуса не предусмотрено. Организована помощь со стороны сотрудников для сопровождения к месту получения услуг согласно требованиям Приказа Минтруда России от 25.12.2012 N 627
	Просвет между поручнем и стеной	К,О	не менее 5 см	-		Установка
1.2.4	Лестница наружного входа	О,С			4	
	Ширина марша	О,С	не менее 135 см	175 см	4	

	• Высота ступени	О,С	не более 15 см	19 см	4	
	Глубина проступи	О,С	не менее 30 см	30 см	4	
	Уклон марша	О,С	Не более 1/2	26,5 градусов, не более 1/2	4	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	+	4	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина	С	не менее 60 см	-	4	Установка
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	4	Установка
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 и более	О,С	наличие	-	4	Установка
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О,С,Г	наличие	-	4	Установка
	Нескользящее при намокании покрытие	О,С,Г	наличие	-	4	Установка

1.2.5 Поручни ограждения лестницы.

	Поручни с двух сторон непрерывные:	О,С	наличие	-	4	Установка
	• высота от поверхности передвижения	О,С	50 см			
	• высота дополнительного поручня в ДУ	О,С	не менее 30 см			
	горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием					
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О,С	наличие	-	4	Установка

1.2.6 Тамбур

Табариты, глубинах ширина	К,О	не менее 245х160 см	223х115	4	Требуются разработка
---------------------------	-----	---------------------	---------	---	----------------------

					архитектурно-планировочных и организационных решений. Организована помощь со стороны сотрудников для сопровождения к месту получения услуг согласно требованиям Приказа Минтруда России от 25.12.2012 N 627
Высота порогов	К,О	не более 0,014 м	0,020	4	Демонтаж
Нескользящее при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие	-	4	Установка
1.2.7 Двери наружные					
Ширина дверного проёма в свету	К,О	не менее 120 см	74 см	4	Обслуживание инвалидов категории К в здании корпус №2 не предусматривается. Организована помощь со стороны сотрудников для сопровождения к месту получения услуг согласно требованиям Приказа Минтруда России от 25.12.2012 N 627
Форма ручки двери II – образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К,О	наличие	+	4	
Прозрачная противударная смотровая панель, высота от уровня пола	К,О	30-90 см	-	4	Установка
Противоударная полоса, высота от уровня пола	К,О,С	не менее 30 см	-	4	Установка
Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала –	К,О,С	90-100см 130-140см	-	4	Установка

Высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола					
Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	К,О,С	наличие	-	4	Окраска
1.2.8 Двери внутренние (кроме технических помещений)				5	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	К,О,С,Г	наличие	Р	5	
Ширина дверного проема в свету	К,О	не менее 90 см	74, 87 см	5	Обслуживание инвалидов категории К в здании корпус №2 не предусматривается. Организована помощь со стороны сотрудников для сопровождения к месту получения услуг согласно требованиям Приказа Минтруда России от 25.12.2012 N 627
Форма ручки двери П – образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К,О,С	наличие	-	5	Установка
Доводчик, усилие	К,О	не более 50Нм	-	5	Установка
Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К,О	наличие	-	5	Установка
Задержка автоматического закрывания двери	К,О	не менее 15 сек.	-	5	Установка
Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала- высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К,О,С	120-150 см	-		Установка

Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	-	Установка
--	---	---------	---	-----------

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№ № п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	№ фото	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
2.1.	Здание корпус №1. Коридоры/холлы/галереит.п.					
	Ширина пути движения:	К	не менее 180 см	1 этаж 210 см 2 этаж 210 см 3 этаж 210 см	6	Организована помощь со стороны сотрудников для сопровождения к месту получения услуг согласно требованиям Приказа Минтруда России от 25.12.2012 N 627
	Разворотные площадки, ширина× глубина	К	не менее 140×140 см	210×560 см	6	
	Глубина зоны перед дверью при открывании: • «от себя» • «на себя»	К К К	наличие не менее 120 см не менее 150 см	-	6	
	Место отдыха и ожидания (не менее одного на этаже, не реже, чем через 25 м): • Расстояние от сидения до полосы движения • глубина× ширина	К,О,С,Г О К	наличие не менее 60 см 150×90 см	+	6	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	10 см	6	
2.2.	Лестница межэтажная №1-№2 (в зону оказания услуги)					
	Ширина марша	О,С	не менее 135 см	140 см	7	
	Высота ступени	О,С	13-17 см	13 см	7	
	Глубина проступи	О,С	не менее 30 см	31 см		

Рельефное обозначение номера этажа на поручне	С	наличие	-	7	Установка
Уклон марша	О,С	не более 1 /2	26 градусов, не более 1\2	7	
Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	С	наличие	-	7	Окраска
Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и пандусом), ширина	С	60 см	-	7	Установка
Поручни с двух сторон непрерывные:	О,С	наличие 85-95 см	С одной стороны 107 см	7	Установка
• высота от поверхности передвижения • высота	О,С	не менее 30 см	-		
• дополнительного поручня в ДУ • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием					
Отражение под первым маршем, высота в свету	О,С	не менее 190 см	Стена	7	
Лестница № 3 (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги)					
Ширина марша	О,С	не менее 135 см	140 см	7	
Высота ступени	О,С	13-17 см	13 см	7	
Глубина проступи	О,С	не менее 30 см	31 см	7	
Рельефное обозначение номера этажа на поручне	С	наличие	-		Установка
Уклон марша	О,С	не более 1 /2	26 градусов, не более 1/2	7	
Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	С	наличие	-	7	Установка
Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и	С	60 см	-	7	Установка

	пандусом), ширина				Установка
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О,С О,С О,С	наличие 85-95 см 50 см	с одной стороны 107 см - -	7
	• высота от поверхности передвижения • высота	О,С	не менее 30 см	-	
	• дополнительного поручни в ДУ • горизонтальные завершения поручни				
	вверху и внизу с нетравмирующим окончанием				
2.3. Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
	Кабина:	К К К О	наличие не менее 140×110 см не менее 80 см наличие	-	-
	• габариты, ширина× глубина • ширина дверного проема в свету • поручни • задержка времени автоматического закрывания дверей • световая и звуковая информация в кабине о движении лифта • рельефные указатели на панели управления • высота расположения панели управления	К,О,С,Г С С К	от 15 сек. Наличие наличие 90-110 см		Зона оказания услуг расположена на первом этаже здания. Следуя принципу «разумного приспособления», монтаж лифта нецелесообразен
2.4. Площадь перед лифтом					
	Габариты, ширина× глубина	К,О	не менее 150×150 см	-	-
	Световая и звуковая информация о движении лифта	С	наличие	-	-
	Номер этажа напротив лифта	К,О,С,Г	наличие	-	-
	Рельефный указатель номера	С	7,5 см	-	-
					Монтаж не предусмотрен

	этажа на кнопке вызова						
Помещение для проживания здание 1 корпус.							
2.5							
	Свободное пространство перед:	К,О,С,Г	Не менее 120 см	220 см 155 см 140 см	-		
	- Перед входной дверью - Перед входом в санузел - В санузел						
	Расстояние от наружной стены до балкона	К	140	86 см	-		Реконструкция
	Площадь санузла	К,О,С,Г	3,65 кв.м	2,2 кв.м	-		Реконструкция
	Поручни при душевой, рядом с унитазом и раковиной	К	ГОСТ Р51261	-	-		Реконструкция
2.6	Здание корпус №2.Коридоры/холлы/галереит.л.						
	Ширина пути движения:	К	не менее 180 см		8		Размещение инвалидов категории К в здании корпус №2 не предусматривается.
	Разворотные площадки, ширина× глубина	К	не менее 140×140 см		8		
	Глубина зоны перед дверью при открывании: «от себя» «на себя»	К К К	наличие не менее 120 см не менее 150 см	-	8		
	Место отдыха и ожидания (не менее одного на этаже, не реже, чем через 25 м): Расстояние от сидения до полосы движения	К,О,С,Г О К	наличие не менее 60 см 150×90 см	+	8		
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	10 см	8		
2.7	Лестница междуэтажная №1-№2 (в зону оказания услуги)						
	Ширина марша	О,С	не менее 135 см	105 см	9		Следуя принципу «разумного приспособления», реконструкция нецелесообразна
	Высота ступени	О,С	13-17 см	16 см	9		

	Глубина проступи	О,С	не менее 30 см	32 см	9	
	Рельефное обозначение номера этажа на поручне	С	наличие	-	9	Установка
	Уклон марша	О,С	не более 1 / 2	27 градусов, не более 1\2	9	
	Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	С	наличие	-	9	Окраска
	Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и пандусом), ширина	С	60 см	-	9	Установка
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О,С	наличие	С одной стороны	9	Установка
	• высота от поверхности передвижения	О,С	85-95 см 50 см	90 см 66 см		
	• высота дополнительного поручня в ДУ	О,С	не менее 30 см	-		
	горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием					
	Отражение под первым маршем, высота в свету	О,С	не менее 190 см	Стена	9	

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (в зависимости от вида деятельности)

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	№ фото	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Помещения различного функционального назначения					
	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина×	К	не менее 150×150 см	+	-	Требуется разработка архитектурно-

	глубина					планировочных и организационных решений.
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	74-90 см	-	
3.2. Обслуживание через окно/ прилавок						
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	117 см	-	
	Габариты зоны обслуживания, ширина× глубина	К	не менее 90×150 см	+	-	
3.3. Обслуживание в кабинетах лечебного корпуса №1						
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	74-84 см	10	Требуется разработка архитектурно-планировочных и организационных решений.
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	-	10	Требуется разработка архитектурно-планировочных и организационных решений.
	Зона для кресла-коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	-	10	Требуется разработка архитектурно-планировочных и организационных решений.
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60-80 см	-	10	Требуется разработка архитектурно-планировочных и организационных решений.
3.3.1 Обслуживание в кабинетах лечебного корпуса №2						
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	74-87 см	11	Требуется разработка архитектурно-планировочных и организационных решений.
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	-	11	Обслуживание инвалидов категории К в здании корпус №2
	Зона для кресла-коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	-	11	Требуется разработка архитектурно-планировочных и организационных решений.
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60-80 см	-	11	Требуется разработка архитектурно-планировочных и организационных решений.

3.5. Кабина индивидуального обслуживания					
	Габариты кабины, ширина× глубина	К	не менее 160×180 см	-	Требуется разработка архитектурно-планировочных и организационных решений.
	Место для сидения	О	наличие	-	Требуется разработка архитектурно-планировочных и организационных решений.
	Крючки для костюмов (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	
3.6	Обслуживание в рамках предоставления услуг по социо-культурному направлению	К,О,С,Г		-	
	Свободные площадки для ММГН	К	Не менее 1,2м и соседнее место для сопровождающего	-	Требуется разработка архитектурно-планировочных и организационных решений.

4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ № п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	№ фото	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
4.1.	Санузел					
	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	12	Требуется разработка архитектурно-планировочных и организационных решений.
	Знак доступности помещения и кабины для инвалидов	К,О	наличие	-	12	Установка

Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету	К	не менее 90 см	84 см	12	Требуется разработка архитектурно-планировочных и организационных решений.
Универсальная кабина	К,О	не менее 1 ед.	-	12	Требуется разработка архитектурно-планировочных и организационных решений.
Габариты кабины, глубина× ширина	К	не менее 180×165 см	-	12	
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом, ширина× глубина	К	не менее 80×120 см	-	12	
Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	К	наличие	-	12	
Крючки для костылей у унитаза: • Высота от поверхности передвижения • выступ	О,К О О	наличие 120 см 12 см	-	12	Установка
Зона для кресла-коляски у раковины ширина× глубина	К	не менее 130×85 см	-	12	Требуется разработка архитектурно-планировочных и организационных решений.
Опорный поручень у раковины, высота	О	75- 85 см	-	12	Установка
Установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, дежурного	К,О,С,Г	наличие	-	12	Установка
4.2. Раздевательные и душевые					
Зоны для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	13	Требуется разработка архитектурно-планировочных и организационных решений.
Душевая кабина с габаритами 180×180 см (закрытая) или 120×90 см (открытая и со	К,О	наличие	140х180 см	13	

	сквозным проходом или кабина полудуша)					
	Знак доступности помещения и кабины для инвалидов	К,О	наличие	-	13	Установка
	Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету	К	не менее 90 см	55 см	13	Размещение инвалидов Колясочников не предусматривается
	Универсальная кабина	К,О	не менее 1 ед.	-	13	Установка
	Габариты кабины, глубина× ширина	К	не менее 180×165 см	-	13	Требуется разработка архитектурно-планировочных и организационных решений
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом, ширина× глубина	К	не менее 80×120 см	-	13	
	Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	К	наличие	-	13	
	Крючки для одежды у унитаза: • Высота от поверхности передвижения	О,К О О	наличие 120 см 12 см	-	13	
	Зона для кресла-коляски у раковины ширина× глубина	К	не менее 130×85 см	-	13	Реконструкция
	Опорный поручень у раковины, высота	О	75- 85 см	-	13	Установка
	Установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, дежурного	К,О,С,Г	наличие	-	13	Установка

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ №	Наименование элементов	Категория инвалидов, для	Норматив доступности,	Фактическая величина,	№ фото	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии
-----	------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------	---

п/п	объекта	которых установлен норматив	установленный для инвалидов, в единицах измерения	наличие		нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Система радиоинформировани я и ориентирования лиц с нарушением зрения: Система, состоящая из индивидуальных носимых абонентских устройств пользователей и инфраструктурного оборудования – информаторов, передающих на абонентское устройство различные сообщения об объекте и другую информацию, звуковых маячков, подающих по запросу пользователя сигналы ориентирования на объекте.	С	наличие	-	-	Установка
5.2	Средства информации тактильные: Носители информации, предназначенные для чтения людьми с нарушением зрения посредством прикосновения к	С	наличие	-	-	Установка

	источнику информации.				
5.3	Схема тактильно-звуковая: Тактильно-визуальная схема, на которой обозначения функциональных зон выполнены звуковыми метками, а описание объекта – звуковым файлом.	С, Г	наличие	-	Установка
5.4	технические средства связи, информации, навигации и оповещения, доступные для МГН: Комплекс технических средств, обеспечивающих для МГН визуальное, тактильное, звуковое информирование, ориентирование в пространстве и (или) оповещение об опасности, а также средства передачи звуковой и (или) визуальной информации между инвалидом и сотрудником (персоналом) на объекте.	К, О, С, Г	наличие	-	Установка
5.5	Системы обеспечения разборчивости слуховой	Г	наличие	-	Установка

информации				
------------	--	--	--	--

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	№ фото	Рекомендуемые меры по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
6.1 Зоны обслуживания						
	Вход на территорию: • ширина прохода, калитки, проема в ограждении • знак доступности учреждения	К,О К	не менее 90 см наличие	100 см -	14	Установка
6.2 Открытые автостоянки						
	Автостоянка для посетителей	К,О	наличие	+	14	Разработка ПСД на установку КПП и автостоянки с машиноместами для инвалидов.
	Расстояние до входа в здание	К,О	не более 50 м	+	14	
	Доля машиномест для инвалидов	К,О	не менее 10 %	+	14	Установка
	Размер места со специальным знаком	К	350×500 см	+	14	Разработка ПСД на установку КПП и автостоянки с машиноместами для инвалидов.
6.3 Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	Ширина полосы движения	К,О	не менее 180 см	+	14	
	Указатели направления	К,О,Г	наличие	-	14	Установка

	Движения					
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	К,О,С,Г	наличие	-	14	Установка
	Места отдыха: через 200 м	К,О,С,Г	наличие	+	14	
6.4	Пешеходные пути					
	Прохожая часть	К,О,С,Г	Не менее 2 м	-	14	Ремонт
6.5	Проезжая часть (автодорога)					
	Проезжая часть	К,О,С,Г	наличие	+	14	Ремонт

7. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	№ фото	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
7.1	Универсальные жилые места: (в гостиницах, отелях, пансионатах, кемпингах и т.п.) -10 % от общего количества мест (если в задании на проектирование не оговорено количество помещений, оборудованных по универсальному или специализированному принципу)	все	наличие	-	15	В здании корпуса №1 на первом этаже расположена комната для инвалидов категории К. Для инвалидов других категорий разработано ПСД на перепланировку Перепланировка, переустройство второго этажа здания корпус 2
7.2	Многоквартирные жилые дома с квартирами, предназначенными для проживания инвалидов и	все	наличие	-	15	Требуется разработка архитектурно-планировочных и организационных

решений.					
	людей пожилого возраста, следует проектировать не ниже второй степени огнестойкости				
7.3	Оборудование жилых помещений для инвалидов автономными пожарными извещателями (сигнализацией) с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	все	наличие	-	15
7.4	Домофоны применять со звуковой и световой сигнализацией	все		-	15
7.5	При размещении их в уровне первого этажа: - обеспечение возможности выхода непосредственно на придомовую территорию; - увеличение площади квартиры на 12 кв.м (для отдельного входа через приквартирный тамбур и устройства подьёмника); - минимальный размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске - не менее 12 кв.м; - минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью - до 16 кв.м	К	наличие	-	15
7.9	Санитарно-гигиенические помещения (не менее): - 2,2 на 2,2 м (ванная комната или совмещенный санитарный узел).	К	220 x 220 см	-	15
7.10	Подсобные помещения не	К	наличие	-	15

Менее: - передняя - 1,6 м (с возможностью хранения кресла-коляски); - внутриквартирные коридоры - 1,15 м;					
--	--	--	--	--	--

8. Выводы

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо проведение работ, включающих в себя разработку архитектурно-планировочных решений, с целью приведения приведения объекта исследования в соответствие с СП 59.13330.2020 согласно рекомендуемым мероприятиям по адаптации с применением принципа «разумного приспособления». В соответствии с п. 6.1.1. СП 59.13330.2020 реконструкция крылец №2 зданий корпус №1 и №2 не предусмотрена.

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта
Начальник хозяйственного отдела

(должность)

 « 11 »  (подпись) Н.О. Рыженков (фамилия и.о.)
 2024 г.

Руководитель объекта
Генеральный директор

(должность)


 « 11 »  (подпись) Л.Н. Самосудова (фамилия и.о.)
 2024 г.

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К- инвалиды- колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С- инвалиды с поражениями зрения, Г- инвалиды с поражениями слуха.
- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вклады).
- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов- из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетировемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.



ПАСПОРТ

Доступности для инвалидов объекта

№ _____ / _____

Акционерное Общество «Санаторий Итиль» г. Ульяновск

полное юридическое наименование объекта
432010, Р.Ф., г. Ульяновск, ул. Оренбургская д.1., тел/факс 8 (8422) 27-83-90, e-mail: bitil@mail.ru
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта: *Министерство муниципальных образований и архитектуры Ульяновской области*

департамент, комитет

2. Вид деятельности: *Отдых и оздоровление детей, медицинская деятельность, санаторно-курортная деятельность*

3. Форма собственности объекта: *частная*

муниципальная, государственная, частная и т.д.

4. Размещение объекта:

7. Корпус №1 – отдельно стоящее кирпичное здание 1976 года постройки общей площадью $S = 3\,566,69\text{ м}^2$.

В здании расположена столовая на 100 посадочных мест, медицинская (лечебная) база, 2 и 3 этажи используются для комнат для проживания. В каждой комнате санузел.

8. Корпус №2 – отдельно стоящее кирпичное здание 1977 года постройки, общей площадью $S = 1\,580,61\text{ м}^2$.

Второй этаж здания используется для детского лагеря. Помещения нуждаются в капитальном ремонте и перепланировке с устройством помещений под санузлы, капитальный ремонт систем (электро-, водо, отопления и т.д.).

9. Кирпичное здание КНС

10. Блочная газовая котельная

11. Одноэтажные деревянные дома (4 штуки)

12. Парадные постройки

Земельный участок, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская д.1, общая площадь 18 465 кв.м.

6. Доступность объекта для инвалидов: Вариант «Б».

вариант «А»- полная доступность всех мест обслуживания;

вариант «Б»- локальная доступность (входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему);

вариант «В»- обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;

вариант «-» - не обслуживаются

Категории инвалидов				
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	С ментальными нарушениями (У)
Б	Б	Б	Б	Б

7. Доступность элементов объекта

ДП Доступно полностью

ДП-В Доступен полностью всем

ДП-И Доступен полностью избирательно

ДЧ Доступно частично

ДЧ-В Доступен частично всем

ДЧ-И Доступен частично избирательно

ДУ Доступно условно

«ВНД» Временно недоступно

«Х» Не предназначен для посещения инвалидами

№№ п/п	Наименование элементов объекта потребительского рынка или услуги	Фактическая доступность для инвалидов				
		на кресле- коляске (К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)	С ментальными нарушениями (У)
1.	Входная группа	ДУ	ДП	«ВНД»	ДУ	ДП
2.	Пути движения внутри объекта	ДУ-И	ДП	«ВНД»	ДУ	ДП
3.	Зона обслуживания	ДУ-И	ДП	«ВНД»	ДУ	ДП
4.	Санитарно- бытовые помещения	ДП	ДП	«ВНД»	ДУ	ДП
5.	Средства информации и телекоммуникации	ДУ	ДП	«ВНД»	ВНД	ДП
6.	Территория объекта	ДУ-И	ДП	«ВНД»	ДУ	ДП

8. Объект отдыха и оздоровления детей и социального обслуживания (отметить знаком «х»):

ДП полностью доступен для инвалидов всех категорий- ☐

Доступен для инвалидов категорий (отметить знаком «х»)- К ☐, О ☒, С ☐, Г ☒

У ☒

Паспорт составлен на основании анкеты №1 от «14» 11 2024г.
Дата составления паспорта
Руководитель рабочей группы Самосудова Л.Н. (Рыженков Н.О.)
Руководитель объекта Самосудова Л.Н. (Самосудова Л.Н.)


Фото №1

фото объектов инфраструктуры






Фото №3

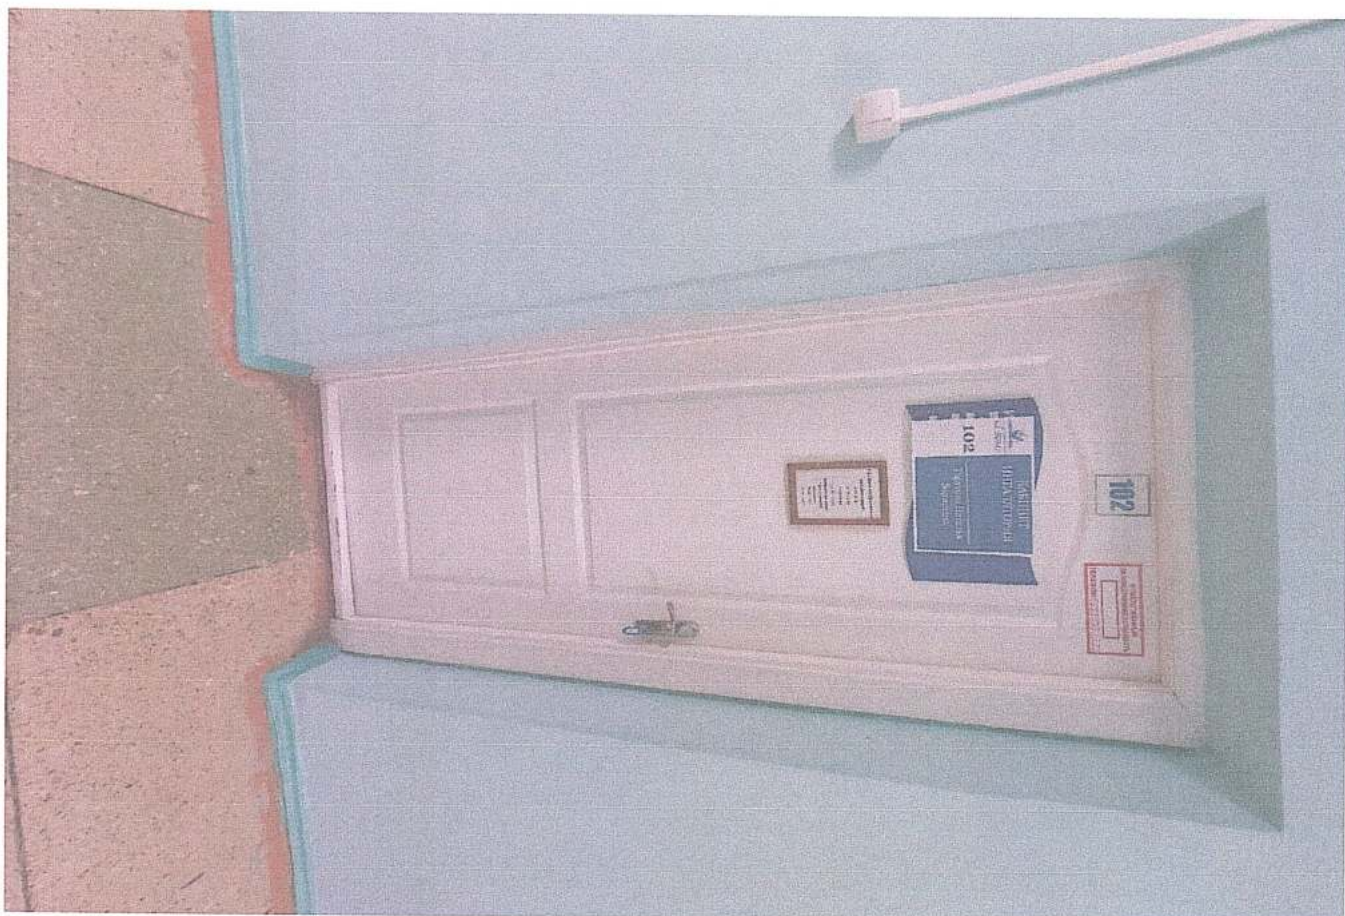



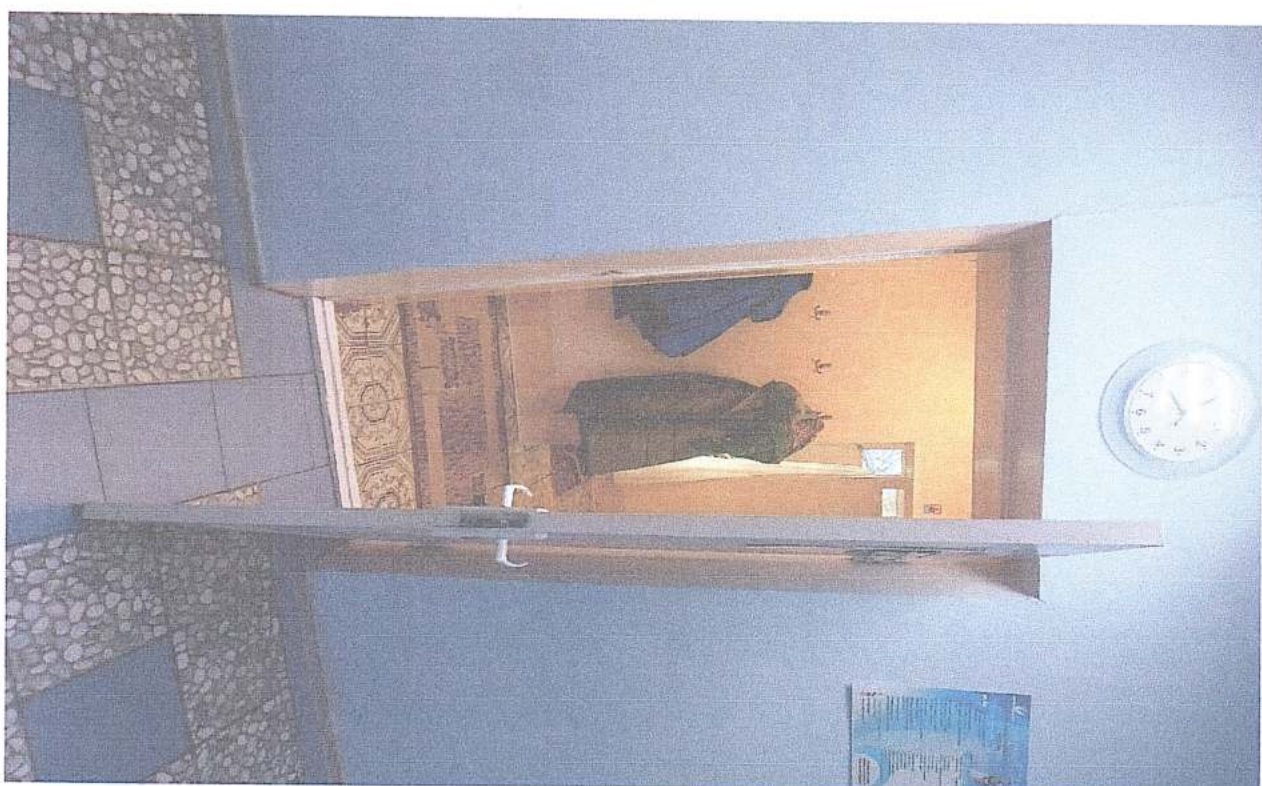

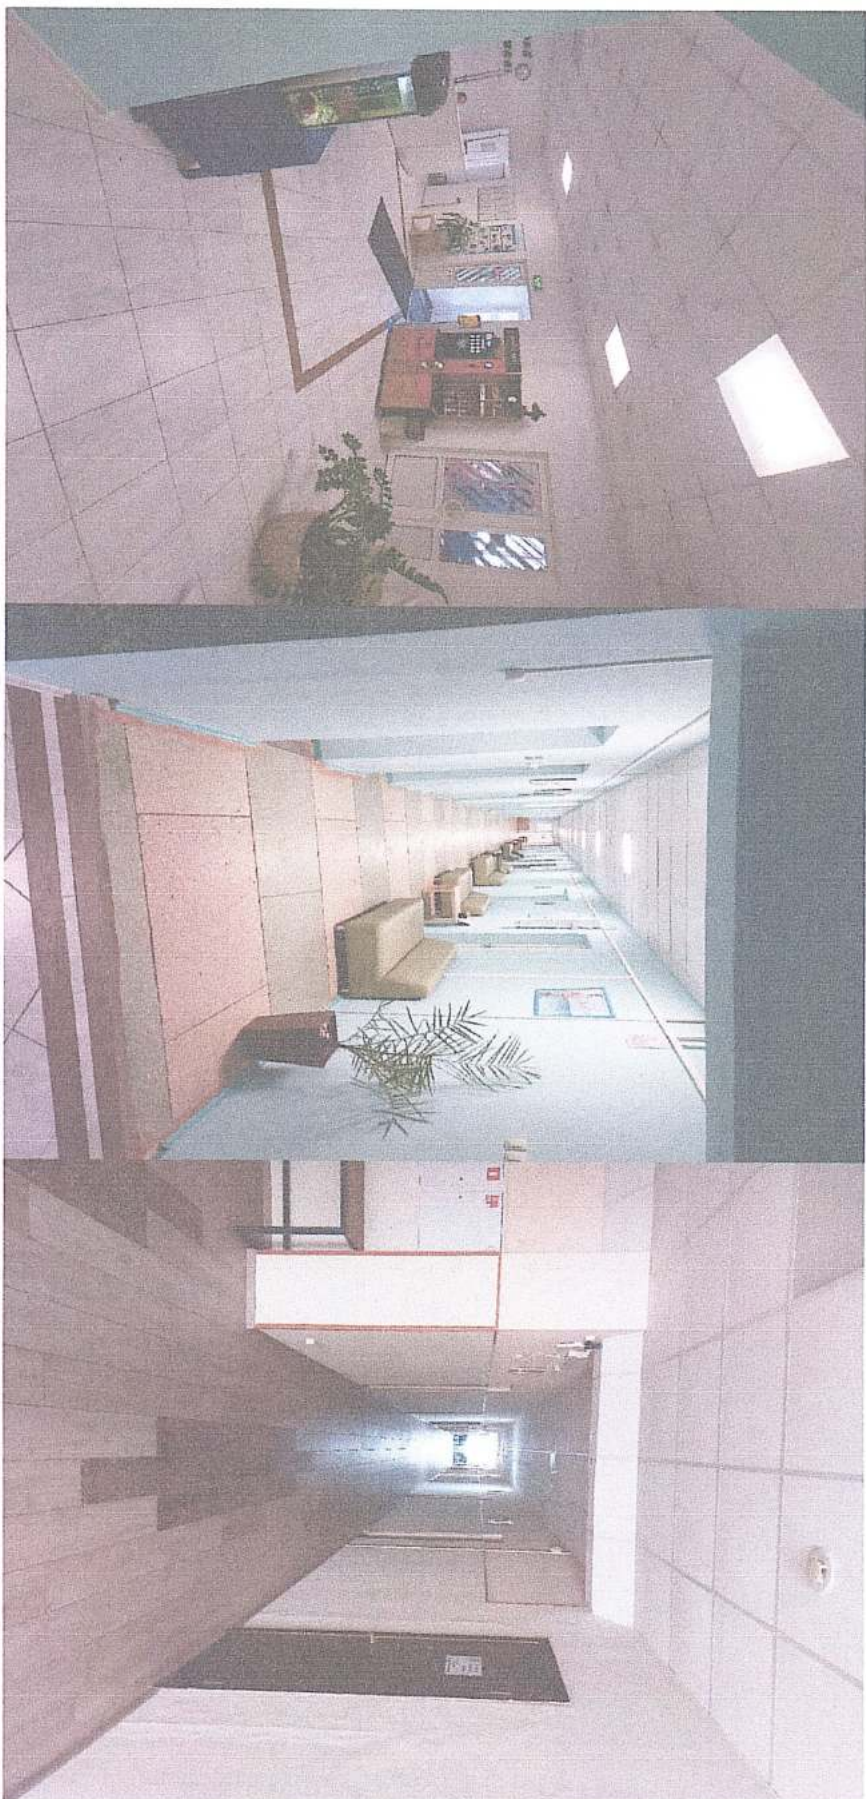




Фото №8

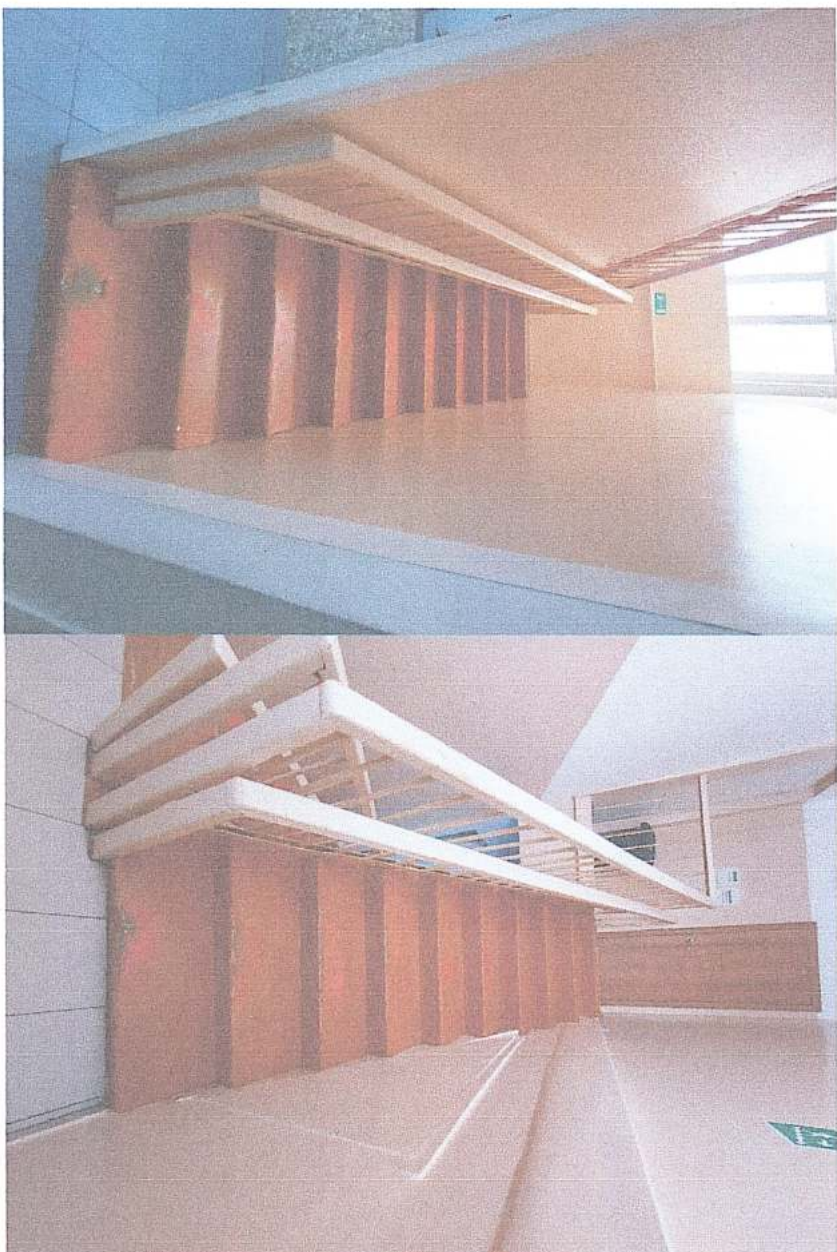


Фото №9

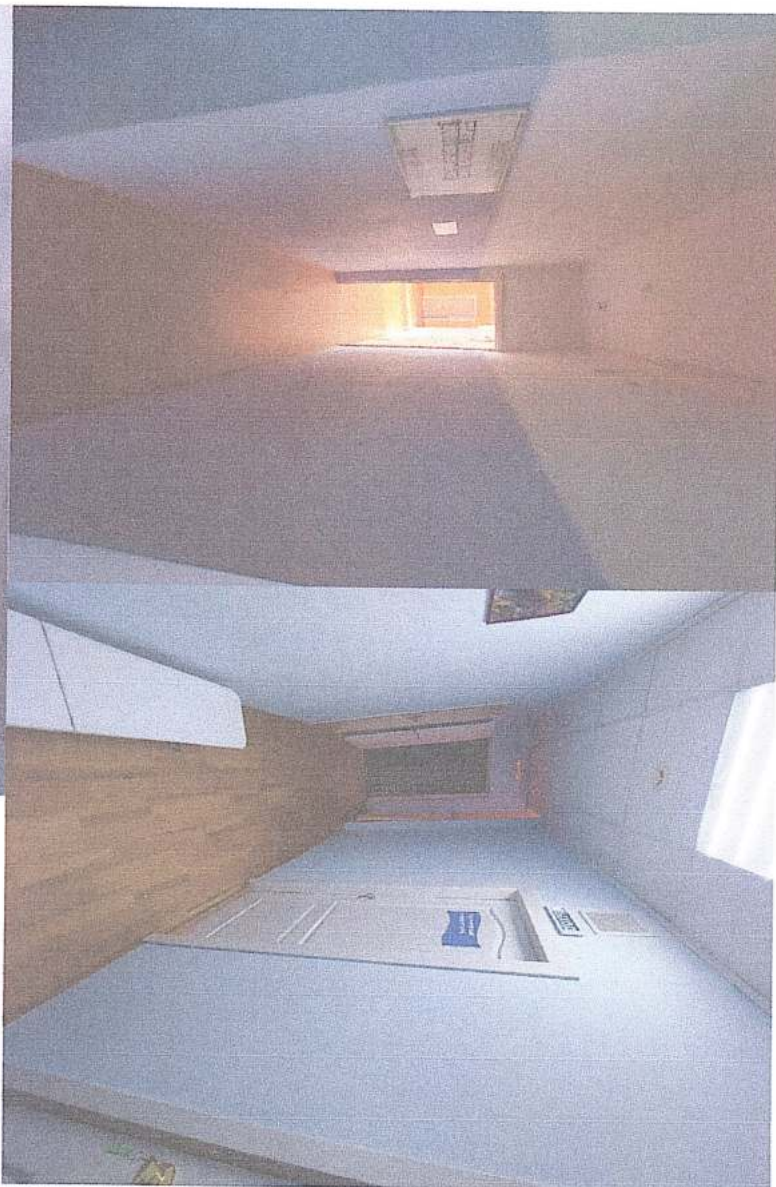


Фото №10





Фото №12.1. (зона обслуживания здание №1)

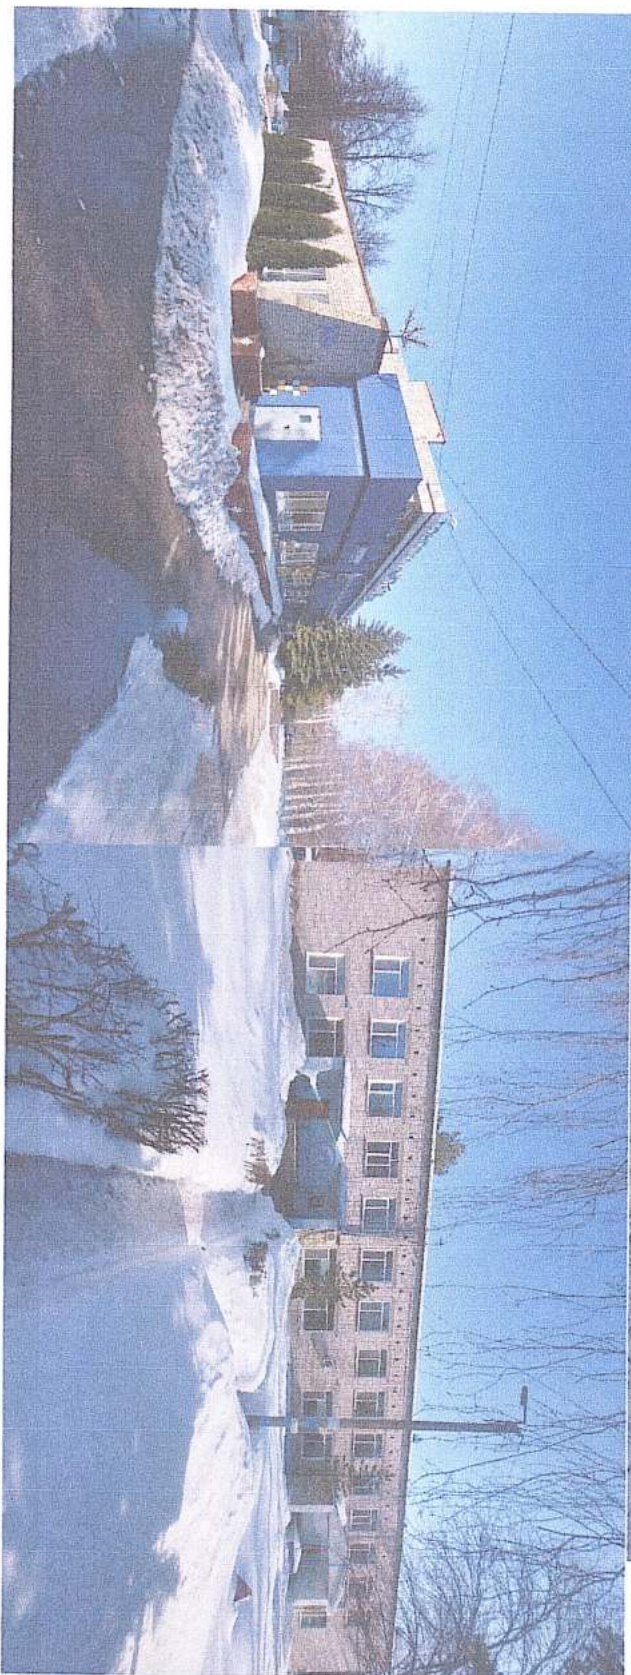


Фото №12.2. (здание №2)



Фото №13





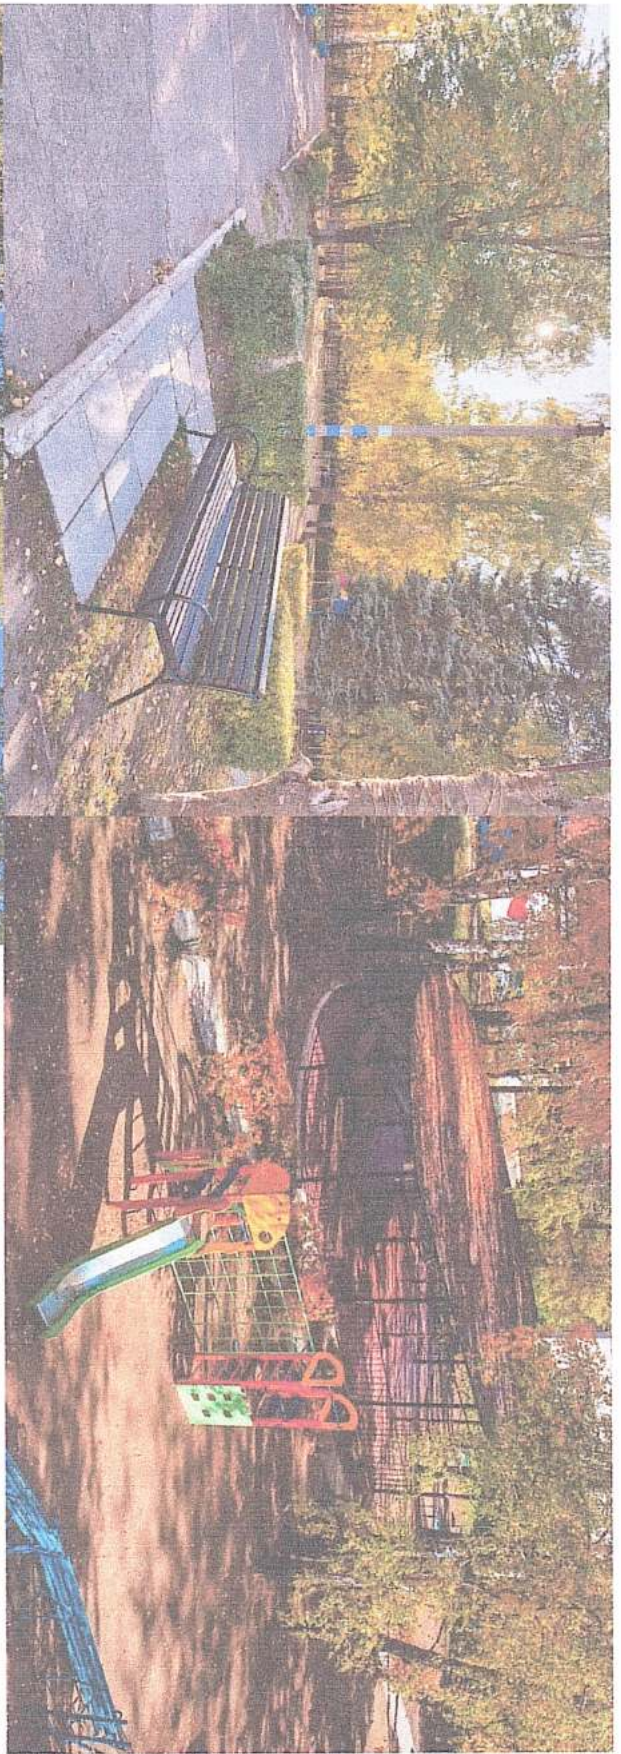


Фото №15 (номер для инвалидов категории К здание №1)


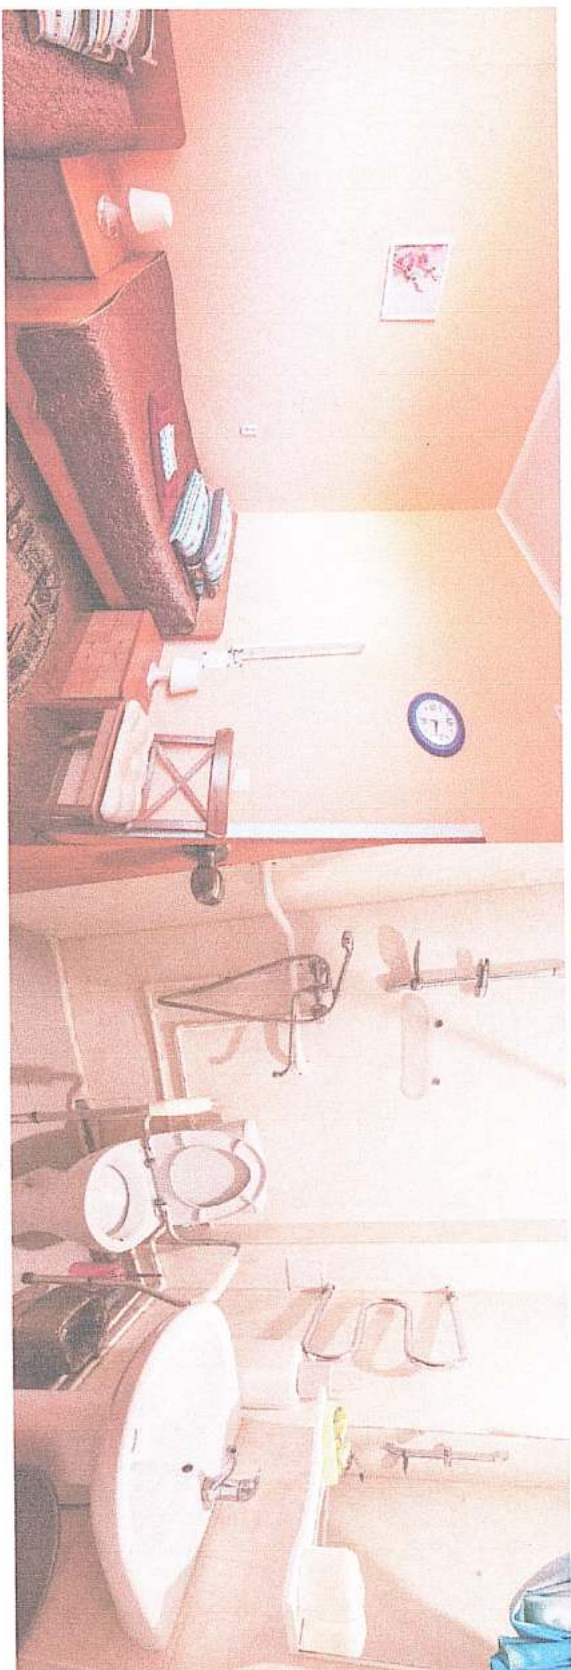


Фото №15 (номер здание №2)



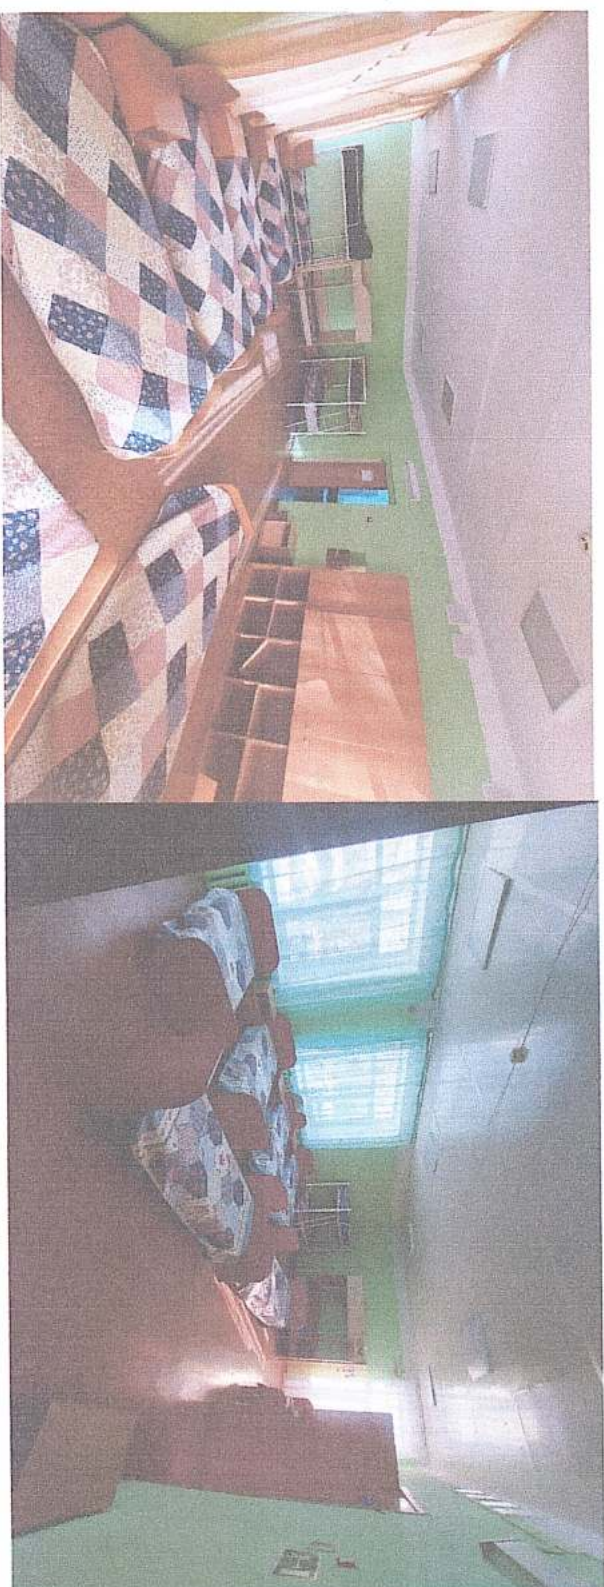

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Санаторий «Итиль» г. Ульяновска
Л.Н. Самосудова

«11» 03 2024г.

План реализации (дорожная карта) мероприятий реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности учреждения
на 2024-2029 гг

Санаторий «Итиль» несмотря на многолетний опыт работы в сфере оздоровления, реабилитации, отдыха и оздоровления недоступен многим категориям инвалидов. На данный момент инвалиды-колясочники могут получить услугу только на 1 этаже 1 корпуса санатория. Также на 1 этаже находится 1 комната с санузлом для инвалидов-колясочников. Частично данная категория инвалидов могут получить услугу в лечебных кабинетах, некоторые услуги предоставляются в комнате, где он проживает. Посещение столовой доступно. Прогулки по территории учреждения не доступны в полном объеме.

Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата могут получать услуги в полном объеме.

Для инвалидов глухих и слабых услуги в учреждении недоступны.

Для слабослышащих и слабовидящих инвалидов учреждение доступно частично. Необходимо разработка проектной документации для доступности санатория «Итиль» для данных категорий инвалидов. (срок 2025 год).

На сегодняшний день основной проблемой учреждения является необходимость проведения капитального ремонта корпусов с заменой всех сетей, замена электропроводки, пожарной сигнализации. Разработано ПСД на перепланировку. Перепланировка, переустройство второго этажа здания корпус 2 санатория «Итиль» расположенной по адресу: Ульяновская область, МО «Город Ульяновск», Заволжский район, ул. Оренбургская. Дом №1. Общая сумма расходов составляет 12 927,67. Проект требует экспертизы сметы.

Разработан паспорт доступности на учреждение. Выявлены проблемные места. Требуется разработка проектных документов на реконструкции входных групп. (В плане делать это частями с последующим проведением работ).

Учреждение за счет собственных средств проводит ремонт учреждения. Так за 2023-2024 годы проведена замена канализационных лежаков корпуса 1, замена электропроводки на трех этажах корпуса 1, капитальный ремонт 5 комнат учреждения, установка плиточного покрытия на 2 этаже, установка потолков на 1 и 3 этажах. Сотрудники учреждения проводят текущие ремонты самостоятельно.

Также для улучшения качества услуг, создания архитектурной доступности, безопасности, информативности и комфорта учреждения планирует участие в грантах и привлекать средства спонсоров.